

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN

WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP

LENTE 2022

Feedback van een boorbedrijf
Geothermie

MSc Jacques Vercruysse



- ▶ Identificeren van de elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit van een geothermische boring
- ▶ Doornemen van de praktische aspecten van een boring
- ▶ Bespreken van de verdere ontwikkelingen





Geo-Green sprl

- Geregistreerd aannemer:
 - die bij de dimensionering van een sondeveld op professionele wijze rekening houdt met:
 - de lokale geologie en hydrogeologie;
 - wetenschappelijke berekeningen.
 - die talrijke geleidbaarheidsmetingen in situ (TRT) uitvoert om:
 - de empirische berekeningen te kunnen bevestigen of verwerpen;
 - een databank voor Wallonië en Brussel aan te leggen



Geo-Green sprl

- Deelname aan de volgende Europese onderzoeksprogramma's:

- Cheap GSHPs

The logo for Cheap GSHPs features a blue circle with a white arrow pointing down and a red arrow pointing up, with the word "Cheap" in green and "GSHPs" in green.

- CHEap and Efficient APplication of reliable Ground Source Heat Exchangers and PumpS
- 2015 – 2019
- Consortium van 17 deelnemers uit 8 EU-landen + Zwitserland

- GEO4CIVHIC

- Most easy, efficient and low cost GEOthermal systems for retrofitting CIVil and Hlstorical Buildings
- 2018 – 2023
- Consortium van 19 deelnemers uit 8 EU-landen + Zwitserland



Bepalende factoren

Geologie & hydrogeologie

Geologische studie
Hydrogeologische studie
Een profiel opstellen
De risico's bepalen

Bronnen:

- Kaarten
- BGD
- Ervaring
- Metingen (TRT)

Bodemtype	Extractievermo gen (W/m)
Droog zand	< 25
Verzadigd zand	60
Droge klei	25
Vochtige klei	35
Kalksteen	55
Zandsteen	60
Leisteen	50
Kwartsiet	70
Brussel / Vlaanderen	40
Ardennen	60

Bepalende factoren

Boring

Boringtypes

- Losse grond: spoelboringen (bijv.: 3-vleugelboorbeitel)
- Vast gesteente: boorhamer (DTH)
- Gemengd met verbuizing in losse grond





Bepalende factoren


Boring



Bepalende factoren

Boring

- Boring met boorbuis uitgerust met een d.m.v. een kabel recupereerbare tool, type Odex
- Boring met excentrische boorkop waardoor de buis door het gesteente kan gaan

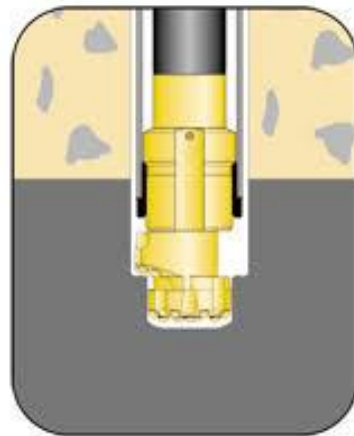



Bepalende factoren

Boordiameter

$$T_f = T_0 + q \left[\ln(4\alpha t / r^2) - \gamma \right] / 4\pi\lambda$$

waarin:

- T_f de gemiddelde temperatuur (°K) van het fluïdum is
- T_0 de initiële temperatuur (°K) van de grond is
- q het geïnjecteerde vermogen (W) is
- λ het warmtegeleidende vermogen van de grond (W/mK) is
- α de thermische diffusie ($=\lambda/\rho C$) is
- r de straal (m) van de boring is
- Γ de constante van Euler is



Bepalende factoren

Sondes

Kwaliteit van een sonde:

- Kleinst mogelijke boordiameter
- Kleinst mogelijke Rb (thermische resistiviteit)
- Kleinst mogelijke uitzettingscoëfficiënt

Sondetypes:

Types	Boor-diam. (mm)	Rb °K/(W/m)	Uitzetting (mm/m/°)	Efficiëntie	Schuine sonde
Dubbele U (PE)	120 – 160	0,08 – 0,12	0,020	standaard	nee
Dubbele U (PE-Xa)	120 - 160	0,08 – 0,12	0,015	standaard	nee
Coaxiale PE	100	0,06 – 0,12	0,020	+ 5 %	ja
Coaxiale RVS	0 – 75 - 90	0,03 – 0,06	0,000015	+ 5 tot 20 %	ja



Bepalende factoren

Sondes

Enkele sonde / dubbele U-sonde
uit HDPE



Copyright © Halcrow AG





Bepalende factoren

Sondes



Dubbele U-sondes



Bepalende factoren

Sondes

Coaxiale sonde





Bepalende factoren

Ringvormige vulling rondom

Ringvormige vulling rondom:

- Gebruiksklare bentonietsslurry voor geothermie
- Grind in de verzadigde zone in Wallonië

Kwaliteit van de slurry =

- Hoge geleidbaarheid: tussen 1,6 en 4 W/m°K
- Ondoorlatendheid waardoor de waterhoudende lagen van elkaar kunnen worden gescheiden

Injectie van onder naar boven d.m.v. slurrypomp



Bepalende factoren

Horizontale verbindingen





Bepalende factoren

Warmtegeleidend fluïdum

Verschillende fluïdumtypes:

- Glycolwater (chemisch of biologisch afbreekbaar)
- Bietensap
- Water

Nagestreefd doel:

- Kleinst mogelijke viscositeit om de drukverliezen te verkleinen
- Grootst mogelijke geleidbaarheid
- Kleinst mogelijke toxiciteit



Bepalende factoren

Warmtegeleidend fluïdum

Vergelijkingstabel

	Glycol 30 %	Water
Drukverliezen	+ 20 %	0
Vriespunt	- 15 °C	0 °C
Geleidbaarheid (W/m°K)	0,483	0,58
Verontreiniging	-/+	+++
Kosten	2 tot 4 €/l	0 €/l


Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van water:

- Afstelling van de WP: $\Delta T = 3\text{ °C}$
- Voldoende debiet => dimensionering van de circulatiepomp
- Aangepaste dimensionering van de sondes




Bepalende factoren

Collector

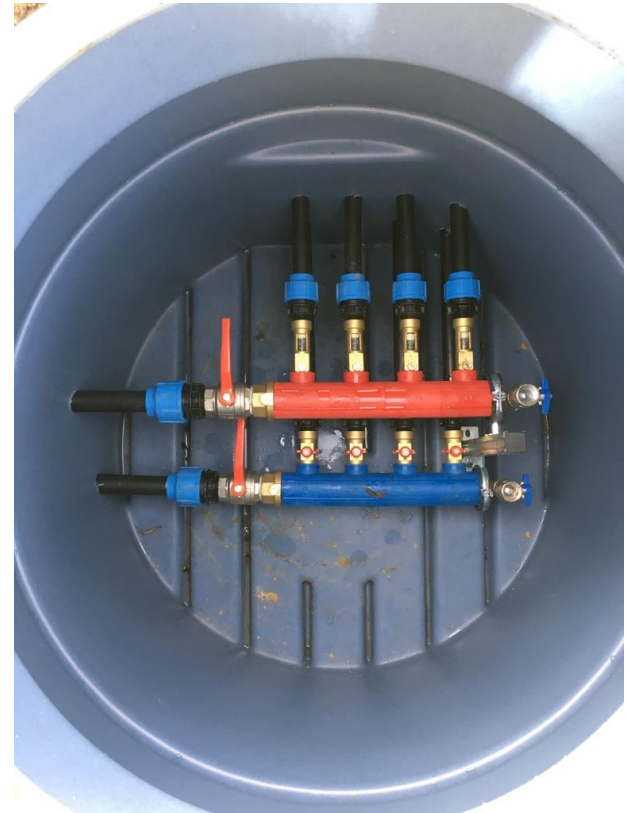


Bepalende factoren

Collector

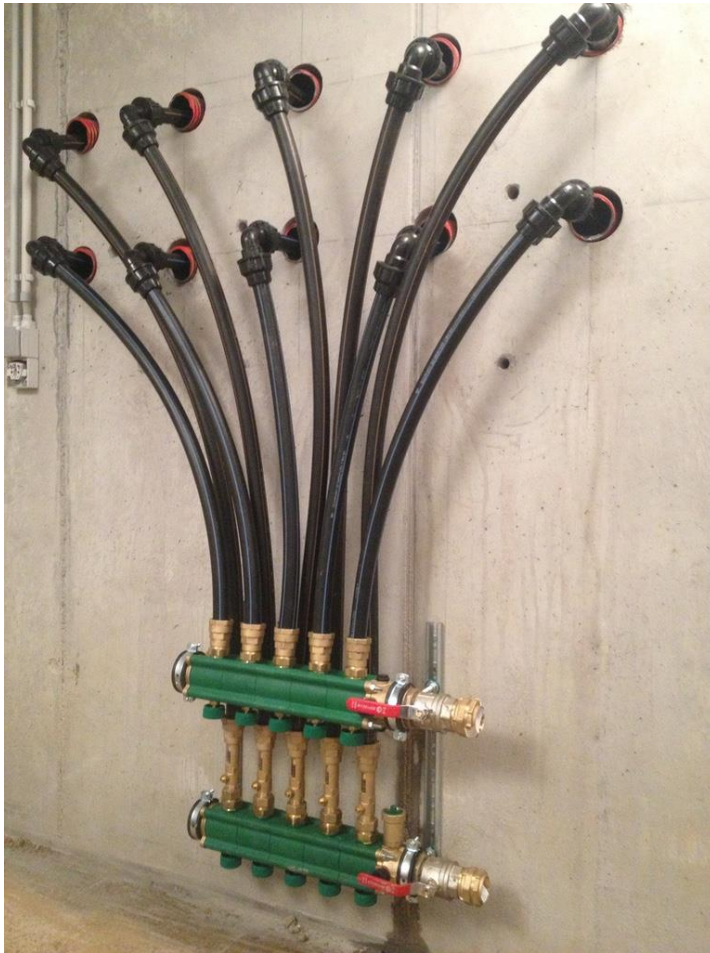

Door de verwarmingstechnicus te plaatsen:

- Globale controle van het debiet (regelafsluiter met debietmeter type Caleffi)
- Ontluchters op hoogste punt
- Vulset met manometer

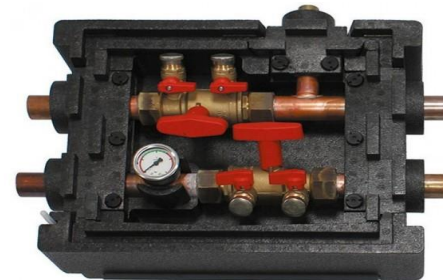



Bepalende factoren

Dimensionering/Garantie

- Mogelijkheid in de zomer koude te produceren ...
- ... en de energie in de ondergrond op te slaan voor de winter
- ⇒ zeer belangrijk voor tertiaire gebouwen
- ⇒ zeer belangrijk voor nieuwe gebouwen met oververhittingsrisico
- Realisatie van een TRT om het geothermische potentieel te garanderen ... vooral voor projectontwikkelaars
- Voor grote gebouwen, tertiaire gebouwen (complexe gebouwen): noodzaak een digitale simulatie uit te voeren op basis van de energiebehoeften en een TRT



Stedelijke GEOTHERMIE

- **Moeilijkheden**
 - Toegang tot het terrein vanaf de straat is soms onmogelijk (rijhuis)
 - Weinig plaats voor sondeveld
- **Oplossingen**
 - Mobilisatie door telescoopkraan
 - Schuine boringen



Stedelijke GEOTHERMIE





Stedelijke GEOTHERMIE






Stedelijke GEOTHERMIE






Stedelijke GEOTHERMIE

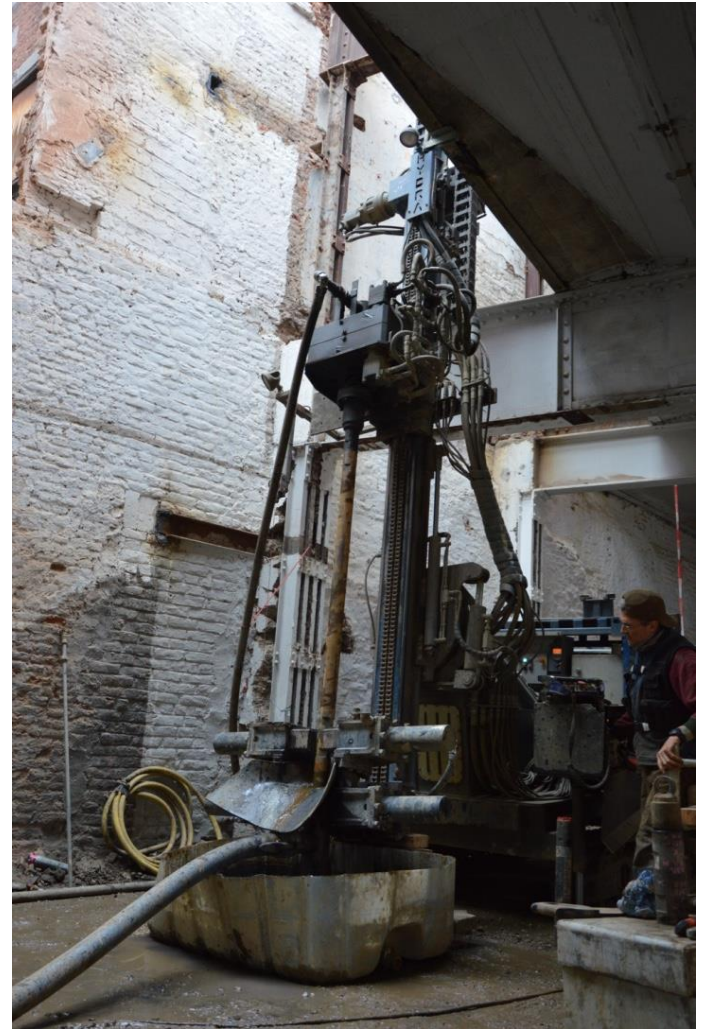


Stedelijke GEOTHERMIE

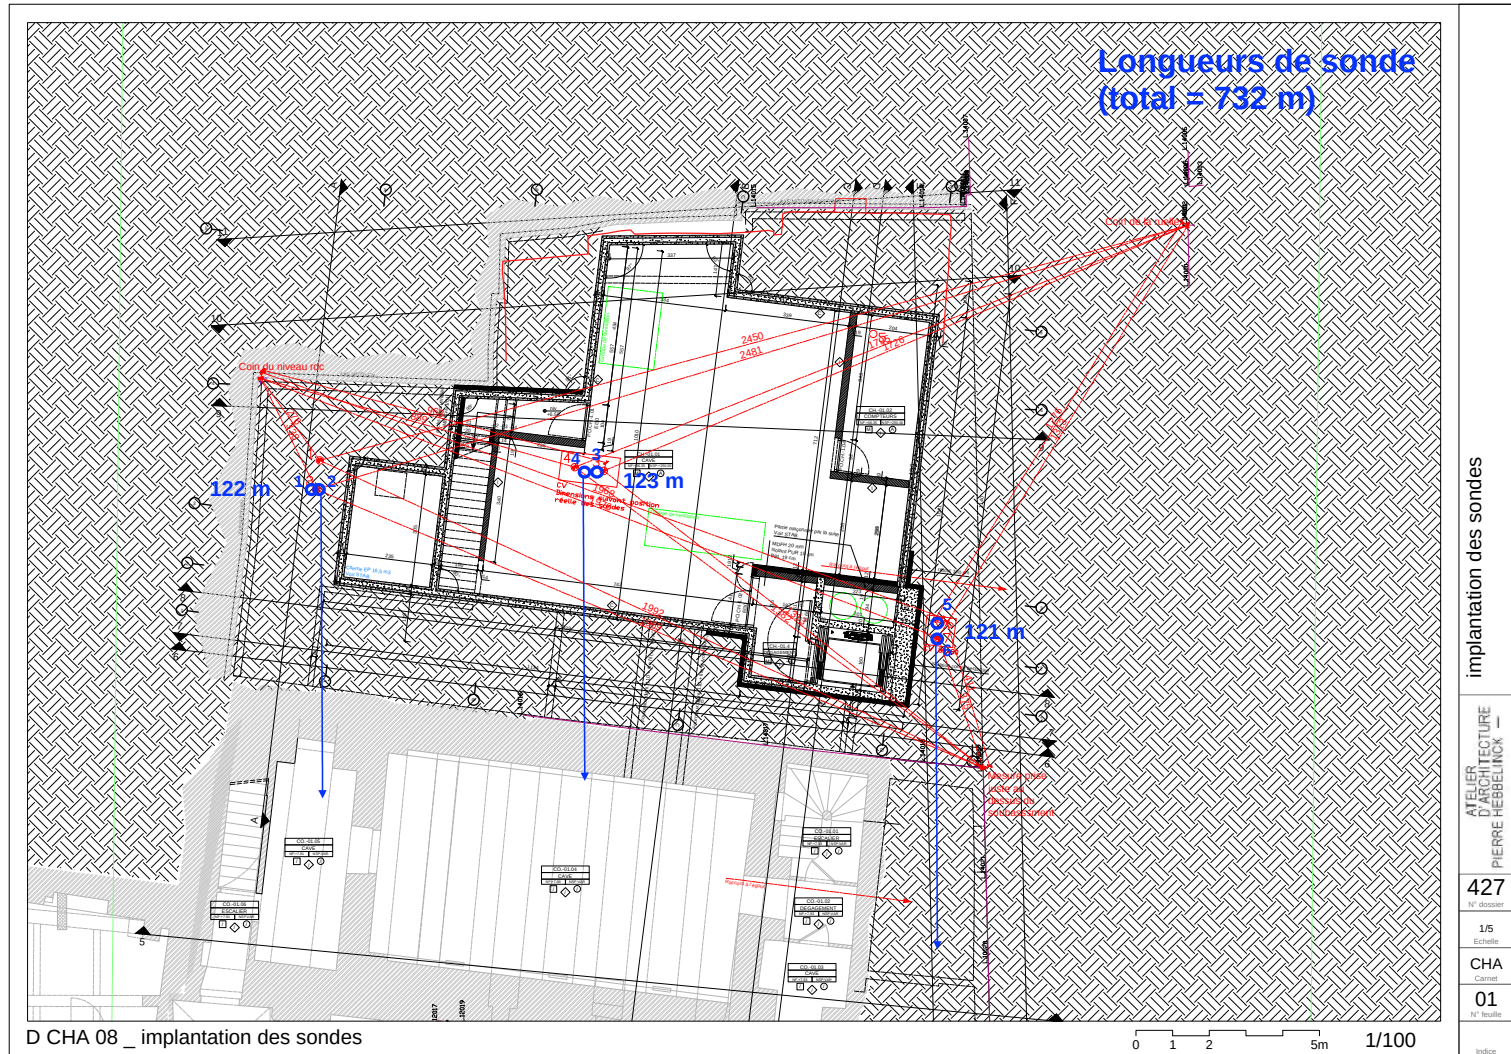

Stedelijke GEOTHERMIE

Annexe 2

Plan de situation AS BUILD des sondes géothermiques

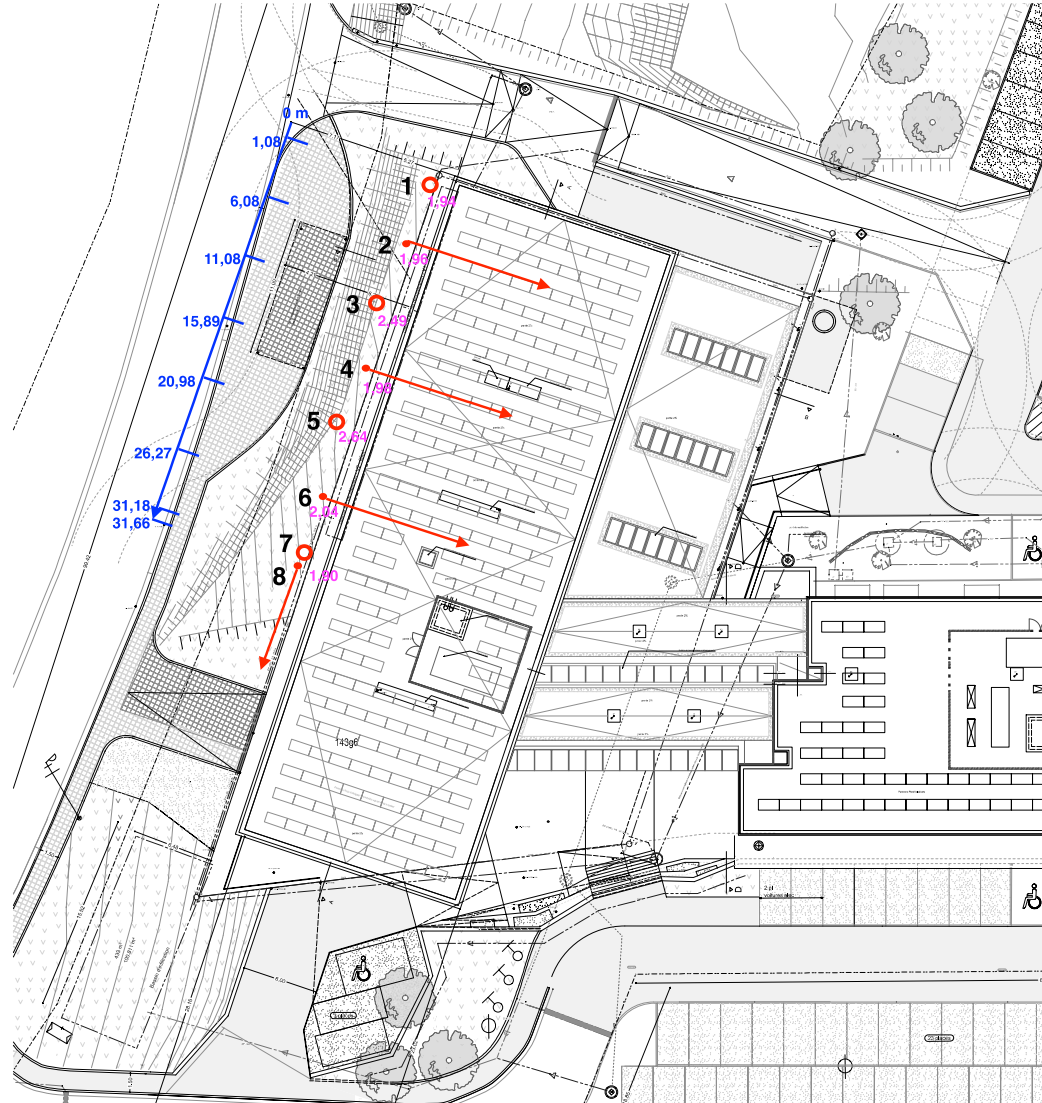

- - - - - égouttage enterré existant
 - - - - - égouttage enterré nouveau
 - - - - - égouttage aérien existant
 - - - - - égouttage aérien nouveau
 démolitions
 CV - Chambre de visite
 EP - Eau pluviale
 EF - Eau fécale
 EU - Eau usée
 EUF - eaux usées et fécales

- Sonde verticale
- Sonde oblique à 20°
- 1,08 Distance (m) jusqu'au coin du bâtiment
- 2,64 Distance (m) jusqu'au mur du bâtiment

REGION WALLONNE - Commune de Namur (Wierde)	
SITUATION: 5, Rue du Fort d'Andoy - 5100 Wierde CADASTRE: 23e division - Section A - Parcelle 143G6 & 23e division - Section A - Parcelle 143W5	
Modifications	
E	
D	
C	
B	
A	
Pour accord	
Le Maître de l'Ouvrage	
L'Architecte	
Maître de l'Ouvrage	Thomas et Piron SA Pascal Delahaut 5, Rue du Fort d'Andoy 5100 Wierde
Architectes	Synergy International Julie Thirion, architecte 28, Rue des Trois Ponts - 1160 Bruxelles tél: +32 2 640 87 47 - fax: +32 2 648 79 07 julie@synergy-international.com
Ingenieur en techniques spéciales	SIX Consulting & Engineering sa Gérald Maljean 2, rue d'Arken - L-6399 Windhof +35 2 261 06 21 g.maljean@six-eng.eu
Ingenieur en stabilité	SIX Consulting & Engineering sa Damien Brettnacher 2, rue d'Arken - L-6399 Windhof +35 2 261 06 21 d.brettnacher@six-eng.eu
PEB	MATRICIEL Fabrice Derry +32 (0) 24 15 60 derry@matriciel.be
DOSSIER D'EXECUTION Construction de l'extension d'un immeuble de bureaux et aménagement des abords	
Dossier n°	Plan d'égouttage - vue implantation
3382	Date : 21/04/2017 Echelle : 1/200
Plan n°	AND0Y000-AR-EX-010-001

Plan avec la disposition des sondes géothermiques

Le plan illustre la disposition des sondes géothermiques sur un terrain. Les sondes sont représentées par des cercles, certaines avec des étiquettes de type d'arbre (frêne, charme, hêtre, etc.). Des lignes rouges indiquent des directions d'installation des sondes, avec des annotations "Oblique 15°". Des numéros 1, 2, 3, 4, 5 sont placés près des sondes. Des dimensions et des hauteurs de murs sont indiquées.



Recente ontwikkelingen

- Europese onderzoeksprojecten
- Combinatie van verschillende technieken
 - Met fotovoltaïsche zonnepanelen
 - Met thermische zonnepanelen
- De warmtepompen
 - Nieuwe niet-verontreinigende gassen
 - Toepassing voor historische gebouwen, met name voor hogere temperatuur met behoud van krachtige prestaties



Recente ontwikkelingen

- De sondes
 - Nieuwe beter geleidende kunststoffen
 - Materialen met een zo klein mogelijke uitzettingscoëfficiënt
- De plaatsing
 - Studie m.b.t. intrilling
 - Plaatsingspotentieel van schuine sondes



Geothermie is een boeiende wetenschap,
Noodzakelijk voor de diversiteit van hernieuwbare
energiebronnen,
Rendabel op financieel vlak / milieuvlak.

Maar vereist:

- ▶ een **dimensionering** door vaklieden
- ▶ een verzorgde **uitvoering**
- ▶ voor een **maximaal rendement**
- ▶ en een **duurzame werking**





BEDANKT VOOR UW AANDACHT

