

00675585
25.10.2016

Brussel,

MB CONSTULT
Mevrouw Ellen LAMBERIGHTS
Tiensesteenweg 168 blok H bus 202
3800 SINT-TRUIDEN

AANGETEKENDE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onze ref.: 12-5-2016/BIM/Afdeling Energie/
/JSO/MGA/JHR/MDT/ama

Gegevens voor het BIM:

Dossiernr.: 478463

Uw contactpersoon:

DETHIER Michel, Dpt. Rekenmethodes en EPB-instrumenten

Tel.: 02/775.78.73 Fax: 02/563.41.21

E-mail: mdethier@environnement.brussels

Betreft: Verzoek tot gelijkwaardigheidsaanvraag voor het project gelegen te Laddersstraat 6-14/ Sint-Jan Nepomucenusstraat 32-34, 1000 Brussel

Geachte,

Hieronder vindt u de door Leefmilieu Brussel – BIM genomen beslissing met betrekking tot uw verzoek tot gelijkwaardigheidsaanvraag voor het project gelegen op voormeld adres.

Beslissing:

Het rekenblad van uw gelijkwaardigheidsaanvraag dossier werd correct ingevuld voor de warmtelevering van uw project (ter bevoorrading van 39 studio's).

De berekende factor $f_p = 1,518$ mag dus als dusdanig worden ingevoerd in het EPB-software nieuwbouw.

We vestigen echter uw aandacht op het feit dat die f_p -factor vrij ongunstig is voor uw project.

Dit is het resultaat van 2 van uw keuzes :


- waarde bij ontstentenis voor het elektriciteitsverbruik van de hulptoestellen (pompen),
- waarde bij ontstentenis voor het warmteverlies van de distributie.

We adviseren u de « gedetailleerde methode » te coderen voor het distributieverlies via de leidingen voor warm water.

Dit zou wellicht tot een lagere f_p -factor leiden. Gelieve ons in dat geval het nieuwe rekenblad ter goedkeuring op te sturen.

Voor alle verdere informatie kunt u zich rechtstreeks richten tot de persoon wiens gegevens hierboven vermeld staan.

Hoogachtend,

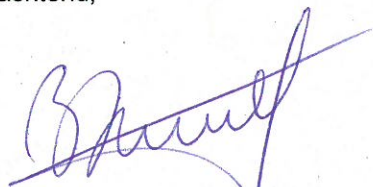

Barbara DEWULF
Adjunct-Directrice-generaal ad interim



Frédéric FONTAINE
Directeur-Generaal

